

# ドラム缶専用残量計 IMB-900

## ⚠注意・警告

※使用可能密度は 0.85g/cm<sup>3</sup> です。

(0.85g/cm<sup>3</sup> 以下の液体での使用では、フロートが液面より約 10cm 沈んでしまいます。)

※揮発性の高い、溶剤やガソリンなどには使用できません。

※強酸 (pH4 以下)、強アルカリ (pH12 以上) の液体には使用できません。

※灯油、軽油の耐久確認は 1 年間です。

※ドラム缶以外の容器には使用しないで下さい。

※フロートがきちんと 90°に折れるように装着してください。



※着脱は丁寧に行ってください。

※部品単品のご注文は受けかねます。

※改造は行わないでください。

改造したものにつきましては製品保証致しません。

※目的以外の使用は行わないでください。

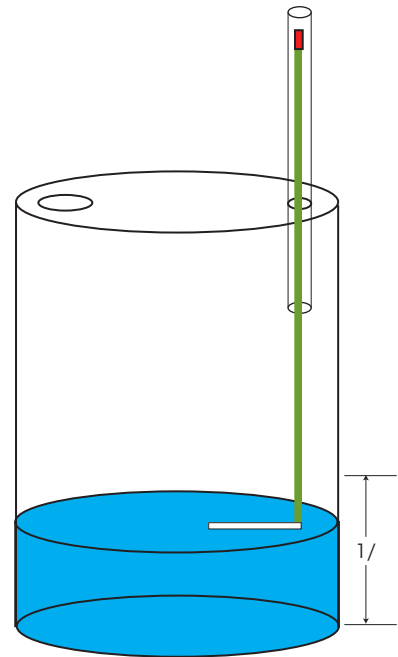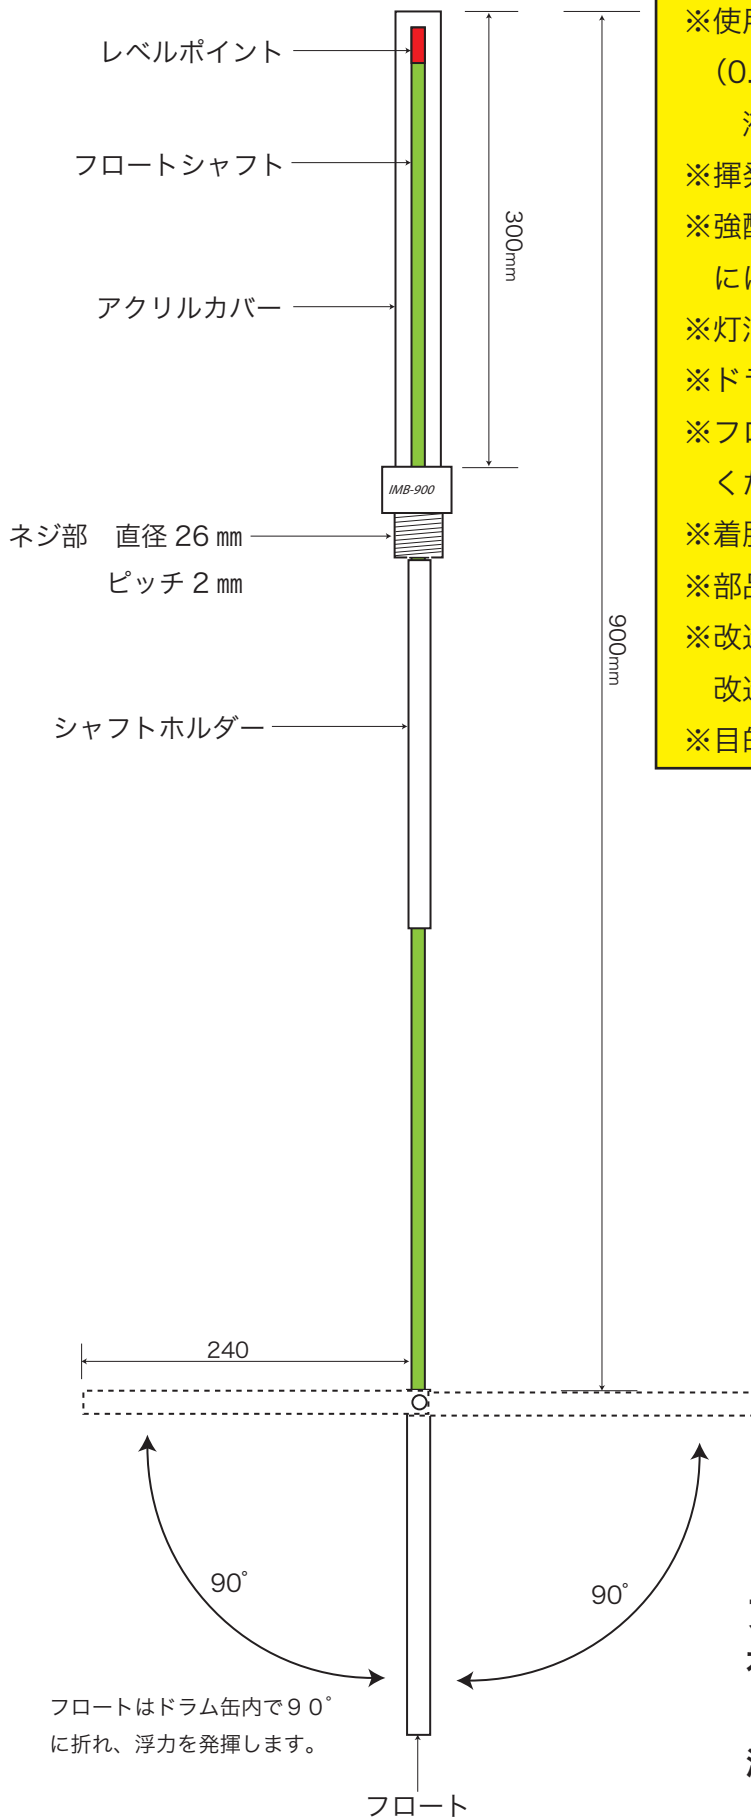

ドラム缶の内容量が 1/3 を切ると、液面と共にフロートが下がり、レベルポイントが残量を知らせてくれます。

## アイコー産業株式会社

本 社： 神奈川県平塚市宮の前 3-7-205

phn.0463-23-6001 / fax.0463-21-6602

浜松営業所： 静岡県浜松市東区小池町 141-1

phn.053-545-5959 / fax.053-545-9090